

BRAINS 2025年4月薬価改定対応ファイル更新作業手順（操作方法）

今回のファイルは「**薬価改定作業**」(診療報酬改定と同等)(更新種類4)
(5ページ目参照)です。

更新前には端末の再起動、セキュリティソフトの停止をお願いいたします。

なお、一度更新作業を始めたら**全台更新完了するまで BRAINS は使用できません。**

操作の流れ

【操作①】 インターネット接続が可能な端末1台でファイルをダウンロードし、必要なファイルをサーバーに保存します。手順については以前ご案内した FAX をご確認ください。

【操作②】 「BRAINS ファイル更新」を使用して更新を行います。

※※【操作①】が終わってから【操作②】を実行して下さい※※

操作に関する Q&A を 6,7 ページ目に記載しています。その他操作に関して不明点等あればご連絡下さい。

【BRAINS ファイル更新のタイトル】

M16（サーバー、クライアント）を【BRAINS ファイル更新】の**タイトルバーに表示**

M16（サーバー）



M16（クライアント）



※【サーバー】の文字がありません

オラクル



【操作①】 BRAINS 更新ファイルのダウンロード


2024年12月20日に FAX でお送りしている、「BRAINS 更新ファイルダウンロード方法について」の資料の手順をご確認ください。

【操作②】【BRAINS202406】から「BRAINS ファイル更新」を実行します。

1. スタートボタンから【BRAINS202406】を選んで、




2. 【操作①】の操作が終了していると各端末に右図のお知らせが起動しますので OK ボタンをクリックします。

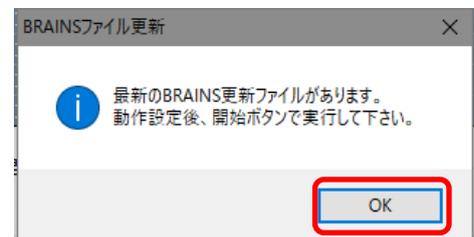

3. 右図の画面が起動します。(図1)

2024年12月の更新が完了しているので、

2025年3月の更新が「**未**」で起動します。

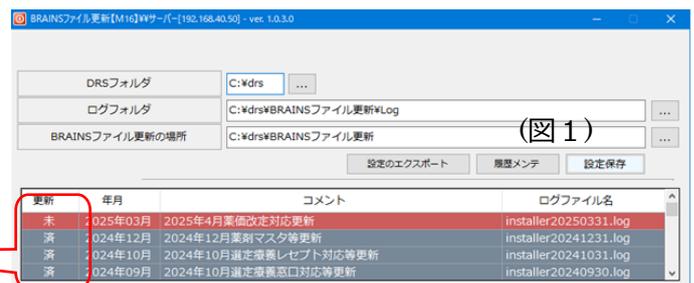

今回はデータベースの更新処理を最初に行います。

一番初めに更新作業を行う端末（M16 と記載がある場合はサーバー）

では下記のように設定してください。

【データベースの更新処理】

このコンピュータで実行 する

※しない は選択できません。

【マスタ更新処理】

このコンピュータで実行 する

※Excel でのマスタ更新をする端末のみ（する）

Excel を実行しない端末は （しない）

【更新完了後の処理】

このコンピュータを 何もしない

データベースの更新処理	このコンピュータで実行	<input checked="" type="radio"/> する	<input type="radio"/> しない	
マスタ更新処理	このコンピュータで実行	<input checked="" type="radio"/> する	<input type="radio"/> しない	
更新完了後の処理	このコンピュータを	<input type="radio"/> シャットダウン	<input type="radio"/> 再起動	<input checked="" type="radio"/> 何もしない


【例外①】

ファイル更新のタイトルに【M16】と記載があり、サーバー以外の端末でデータベース更新を行うように設定し、作業を開始すると

「サーバーの BRAINS ファイル更新を最初に実施して下さい」とメッセージが出ます。

この場合は「BRAINS ファイル更新」が起動しても

【何もせず】、先にサーバーにて「BRAINS ファイル更新」から上記の設定で更新を実行して下さい。

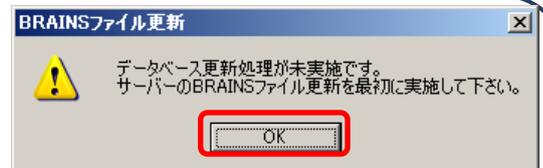

【例外②】（マスタ更新についての注意）

Excel が入っていない場合、下図のように表示されマスタ更新処理ができません。

マスタ更新処理	このコンピュータで実行	<input type="radio"/> する	<input checked="" type="radio"/> しない	<input type="radio"/> officeなし
---------	-------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

⇒ 【マスタ更新処理】

必ず EXCEL が入っている端末 1 台でマスタ更新「 する」のチェックで実行してください。


Excel のマスタ更新については、時間が掛かる場合があります。

マスタ更新が完了するまで、BRAINS 全台使用できません。

BRAINS ファイル更新は マスタ更新処理 しない の設定で他の端末は実施可能です。

マスタ更新をクライアントで行う際、下図のように更新画面左上に **【M16】** と記載がある場合には更新前に **サーバーの DBMAN の起動** が必要です。【オラクル】の場合は必要ありません。


DRSフォルダ	C:%drs
ログフォルダ	C:%drs%BRAINSファイル更新*Log
BRAINSファイル更新の場所	C:%drs%BRAINSファイル更新

4. 設定を確認し、  ボタンを押します。

右図のような確認画面が出ます。

設定内容が3の手順で設定した内容か確認して

「はい」をクリックして下さい。

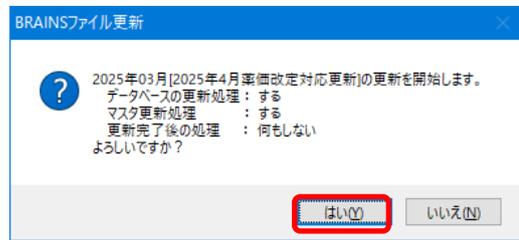

【データベースの更新処理】 する

【マスタ更新処理】 する (例外②の場合はしない)

【更新完了後の処理】 何もしない

※設定を誤った場合、(シャットダウンするつもりがないのにシャットダウンを選択してしまったなど)


前の手順に戻る場合は「いいえ」をクリックして下さい。

3の手順(図1)に戻ります。

5. 更新が開始されます。

6. 更新完了後「何もしない」を選択した場合は、更新終了後に

右図が表示されますので **【OK】** をクリックしてください。

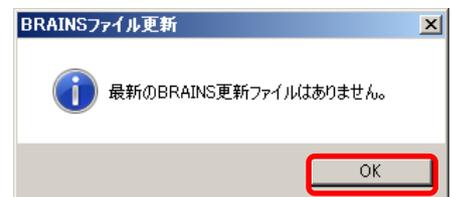

※ログイン画面が出続けている場合はログインしてください。

(ログイン画面で右図の更新完了メッセージが隠れている場合があります。)

最初の画面に戻りますので、画面右下の「終了」  ボタンをクリックして終了です。

7. データベース更新が終了したら、他の端末の更新を行います。

8. 手順は [操作②] スタートから **【BRAINS202406】** の  **BRAINSファイル更新** を起動します。

下記 **【設定内容2】** の内容にて設定し画面左下 **【開始】** ボタンをクリックします。

【設定内容2】

【データベースの更新処理】 更新済みのため、選択できません。(しない が選択済です。)

データベースの更新処理

このコンピュータで実行

する

しない

(実行済み)

【マスタ更新処理】 サーバーで実施していない場合(例外の②)は、サーバーのDBMANを立ち上げ1台のみ **「する」** を選択します。(それ以外は しない を選択します。)

基本は しない が選択されています。


※マスタ更新作業が必須ですので、**1台は必ず、「する」で開始**して下さい。

【更新完了後の処理】 シャットダウン 再起動 何もしない

どれかをお選びください。

設定内容を確認するメッセージが表示されますので内容を確認します。

【データベースの更新】：しない（実行済み）
【マスタ更新処理】：しない(例外②のため、
実施する場合は【する】)
【更新完了の処理】：※選択されたいずれか

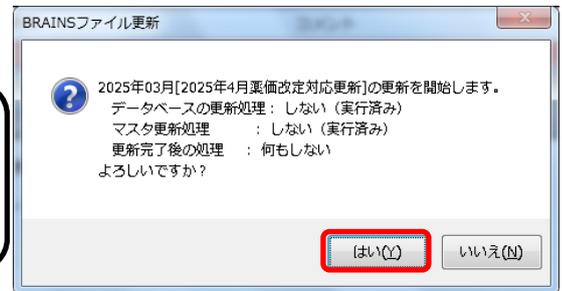


よろしければ【はい】をクリックしてください。

※ 誤った場合（シャットダウンするつもりがないのにシャットダウンを選択してしまったなど）前の手順に戻る場合は「いいえ」をクリックして選択しなおしてください。

9. 更新が開始されます。

10. 更新完了後「●何もしない」を選択した場合は、更新終了後に右図が表示されますので【OK】をクリックしてください。

最初の画面に戻りますので画面右下の「終了」  クリックで終了です。

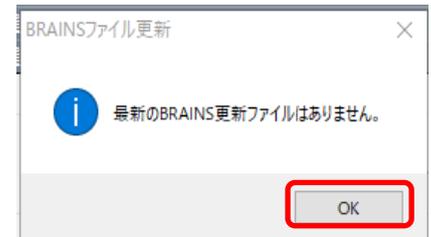

以上の操作⑦～⑩を全ての端末で実施してください。

【実施に関して】更新の種類

ファイル更新は 4 種類あります。

1. マスタ更新(EXCEL を使用する更新含む)

- ⇒ 医療機関で 1 回 (1 台) のみの実行 [【操作①】 + 【操作②】]
 - ※ Excelが入っている端末でマスタ更新設定を「する」にして実行
- ⇒ 条件：全台 BRAINS 稼働不可
 - サーバー以外の全ての DBMAN が閉じていること（終了していること）

2. ファイル（プログラム）更新

- ⇒ 【操作①】を 1 台 【操作②】を全ての端末で実行
 - 更新完了後の処理のみ設定して実行
- ⇒ 条件：操作端末の BRAINS 稼働不可
 - （注意）全ての端末更新が全て完了するまで BRAINS は使用できない場合があります。
 - CD 同封のお知らせを確認して下さい

3. マスタ更新とプログラム更新(EXCEL を使用する更新含む)

- ⇒ 【操作①】を 1 台 【操作②】を全ての端末で実行
 - 1 台のみ（Excelが入っている端末）でマスタ更新設定を「する」にして実行
- ⇒ 条件：マスタ更新中は全台 BRAINS 稼働不可
 - サーバー以外の全ての DBMAN が閉じていること（終了していること）かつ 全ての端末更新が全て完了するまで BRAINS は使用できません。

4. 診療報酬改定・薬価改定

- ⇒ 【操作①】を 1 台 【操作②】を全ての端末で実行
 - 【操作②】「データベースの更新処理」の設定を 1 台のみ（M16 サーバー又は Oracle クライアント）で実行「データベースの更新処理」完了後に、その他の端末で【操作②】を実行
 - 【操作②】1 台のみ（Excelが入っている端末）でマスタ更新設定を「する」にして実行
- ⇒ 条件：全台 BRAINS 稼働不可
 - サーバー以外の全ての DBMAN が閉じていること（終了していること）
 - かつ全ての端末更新が全て完了するまで BRAINS は使用できません。

~~~~~

## 【操作に関する Q&A】

### Q1. データベースの更新処理とは

A1. [データベースの更新処理] は、法改正時のファイル更新です。  
4月からのマスタを設定する時のみ、有効となります。

法改正時でない場合、または法改正時でも他の端末で実行済みの場合、以下のように無効となります。  
(選択できない状態です。)

データベースの更新処理  
このコンピュータで実行  する  しない (データベース更新なし)

データベースの更新処理  
このコンピュータで実行  する  しない (実行済み)

※ 法改正以外は  しない (データベース更新なし) になっています。

### Q2. マスタ更新処理とは

A2. [マスタ更新処理] は、マスタ (薬剤・病名) 更新です。

マスタ (薬剤・病名) 更新があるファイル更新の場合、有効となります。

マスタ更新がない場合、またマスタ更新ありでも他の端末で実行済みの場合など、以下のように無効となります。  
(選択できない状態です。)

マスタ更新処理  
このコンピュータで実行  する  しない (マスタ更新なし)

マスタ更新処理  
このコンピュータで実行  する  しない (実行済み)

マスタ更新処理  
このコンピュータで実行  する  しない (officeなし)

※ [データベースの更新処理] がある場合で終わっていない場合も無効となります。

マスタ更新処理  
このコンピュータで実行  する  しない (データベース更新未実施)

### Q3. 更新完了後の処理とは

A3. [更新完了後の処理] は、作業完了後の端末の状態の選択です。

※ 「何もしない」しか選択できない端末は M16 サーバーです。

更新完了後の処理  
このコンピュータを  シャットダウン  再起動  何もしない

シャットダウンを選択すると、更新完了後、端末の電源を落とします。

再起動を選択すると 更新完了後 端末を再起動します。Windows のログイン画面になります。


何もしないを選択すると 更新完了後、BRAINS ファイル更新の画面に戻ります。

(M16) サーバーは全ての端末が更新完了後に、毎日の業務終了と同様に処理して下さい。

#### Q4. BRAINS ファイル更新を誤って起動してしまったら


A4. すべて実施済みの場合、ダイアログを表示し実行不可をお知らせします。

OK をクリック後、起動した BRAINS ファイル更新の終了ボタンで閉じて下さい。

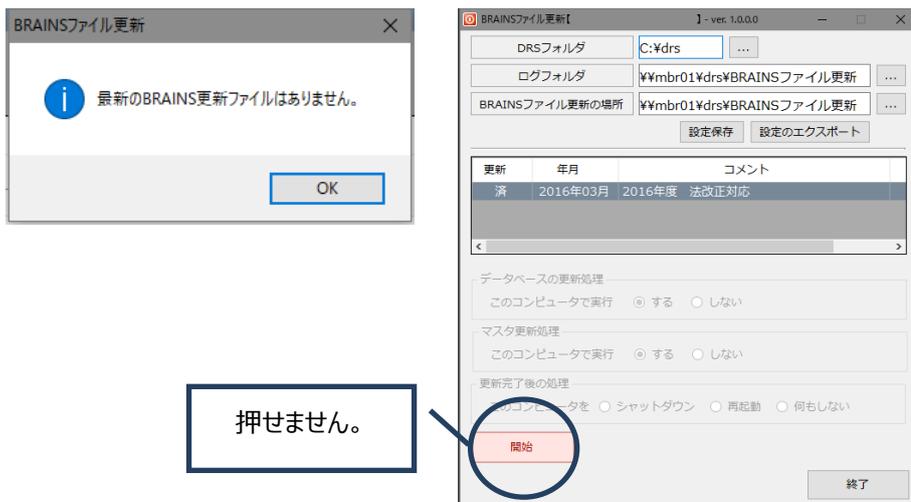


#### Q5. BRAINS ファイル更新は同時に実施可能ですか

A5. 可能です。下記のメッセージが出現したら OK を押して下さい。

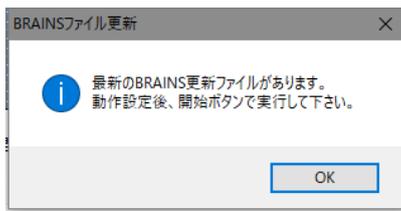

#### Q6. BRAINS ファイル更新を起動しても下記のメッセージが出ません。

A6. 弊社にお問い合わせ下さい。

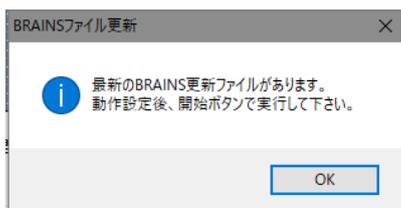

#### Q7. ファイル更新に失敗した場合は？

[更新完了後の処理] をシャットダウンにしていたのに電源が切れていないなど

A7. LOG 画面を表示しています。弊社にお知らせ下さい。

#### Q8. ウィルス対策ソフトについて

A8. 従来の CD 更新作業同様に、今回の更新【操作①】【操作②】作業の際には停止して下さい。